

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Первомайская д. 46

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

825



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 10

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

824

Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 18

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер


Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

823

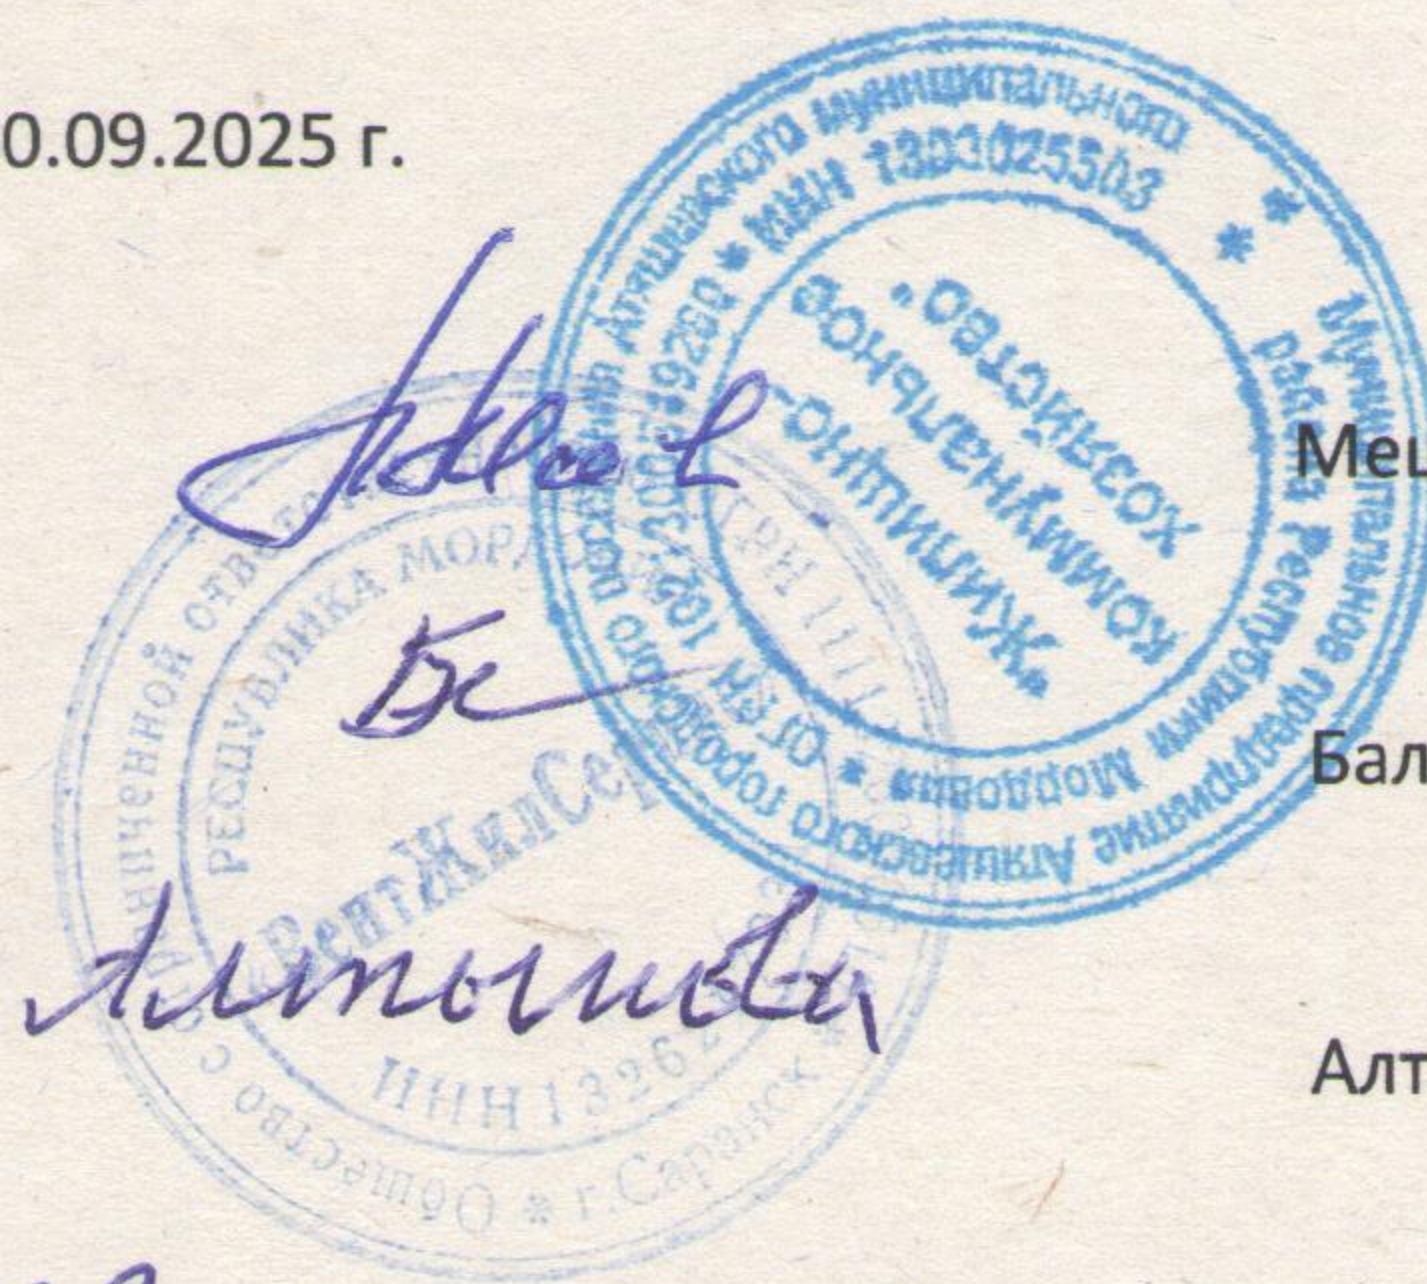

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

г. Саранск

30 июня 2025 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 16

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор


Акт зарегистрирован за №

822

Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

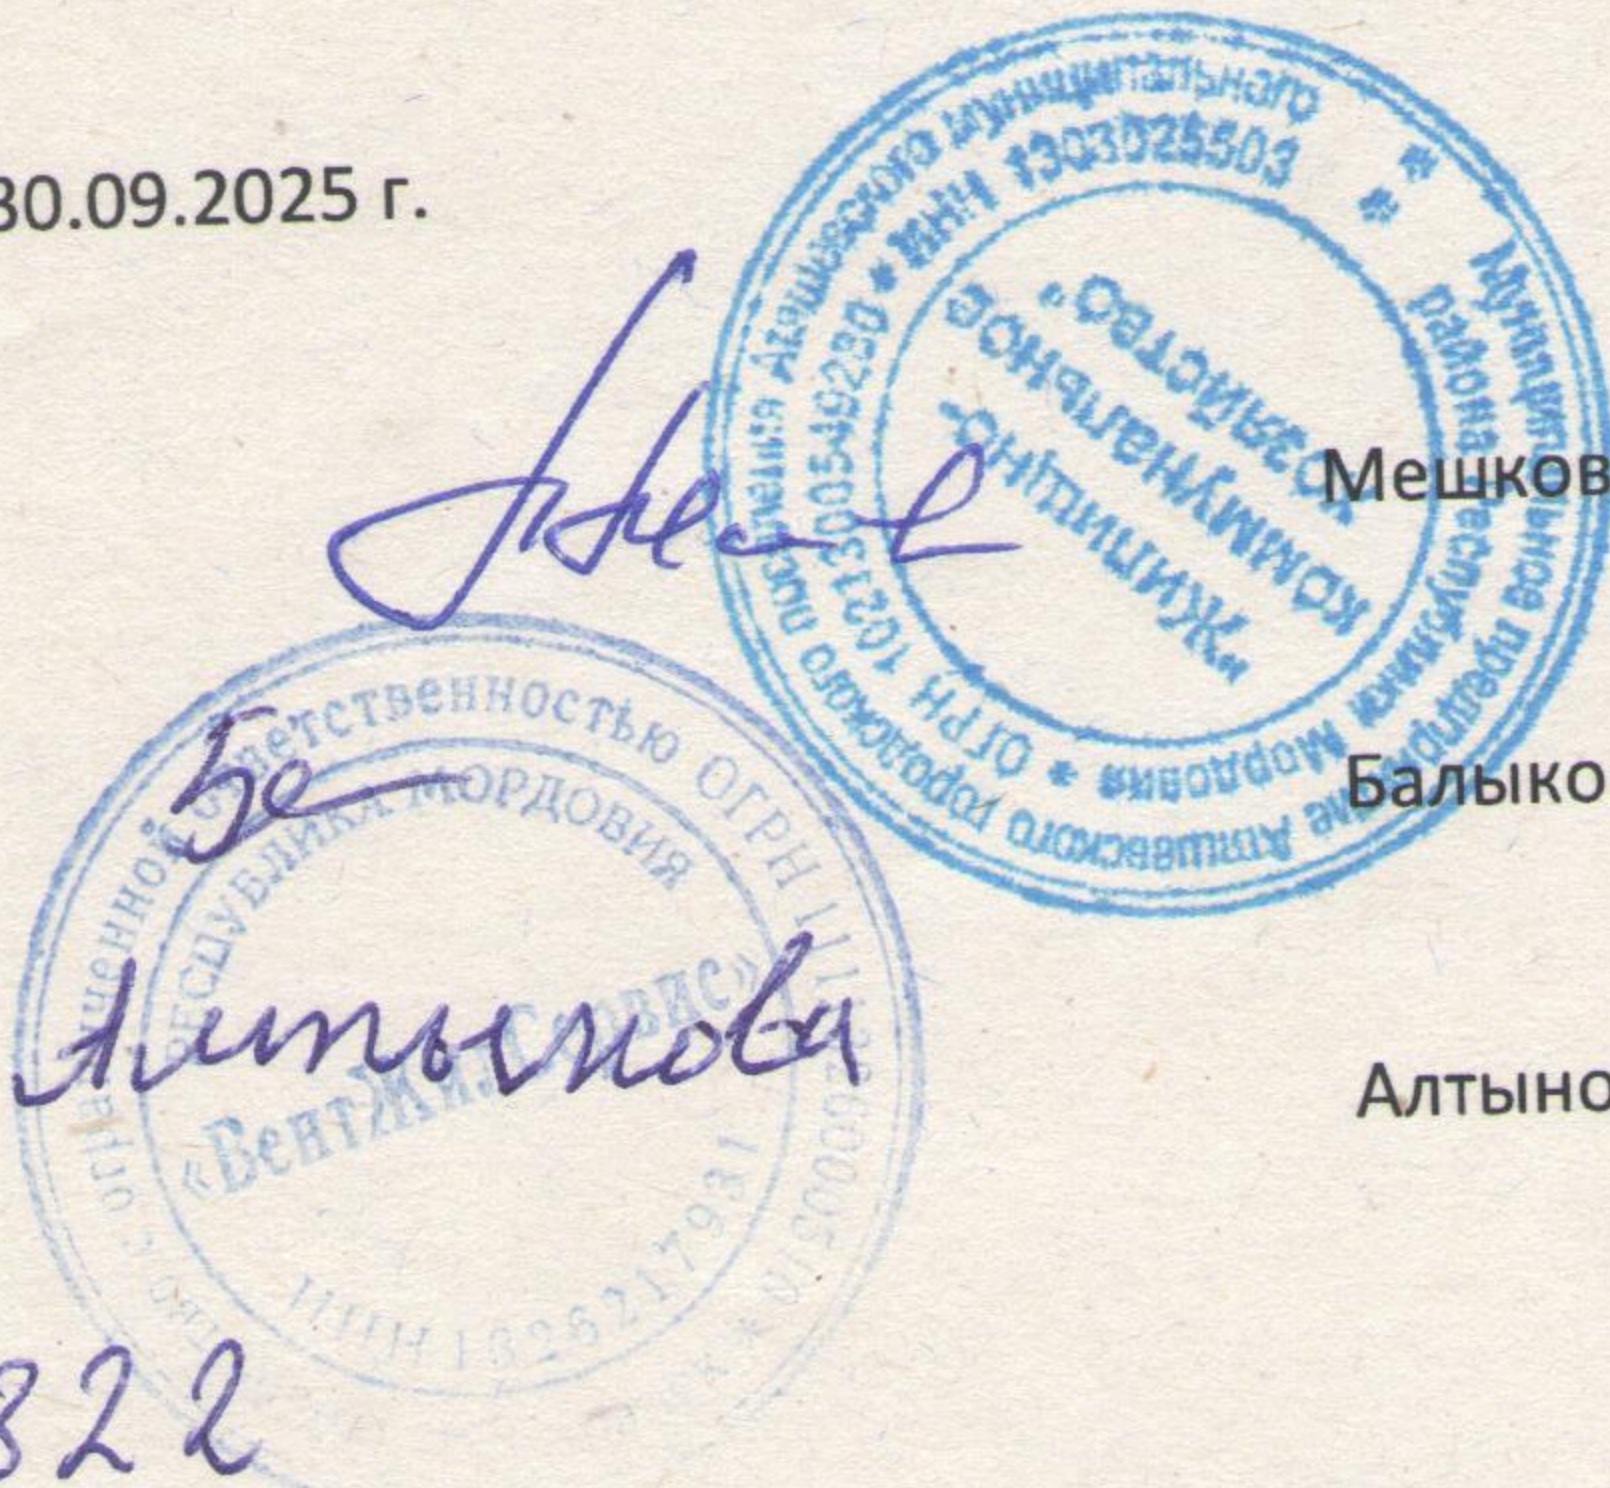

АКТ

технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 14А

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер


Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

821

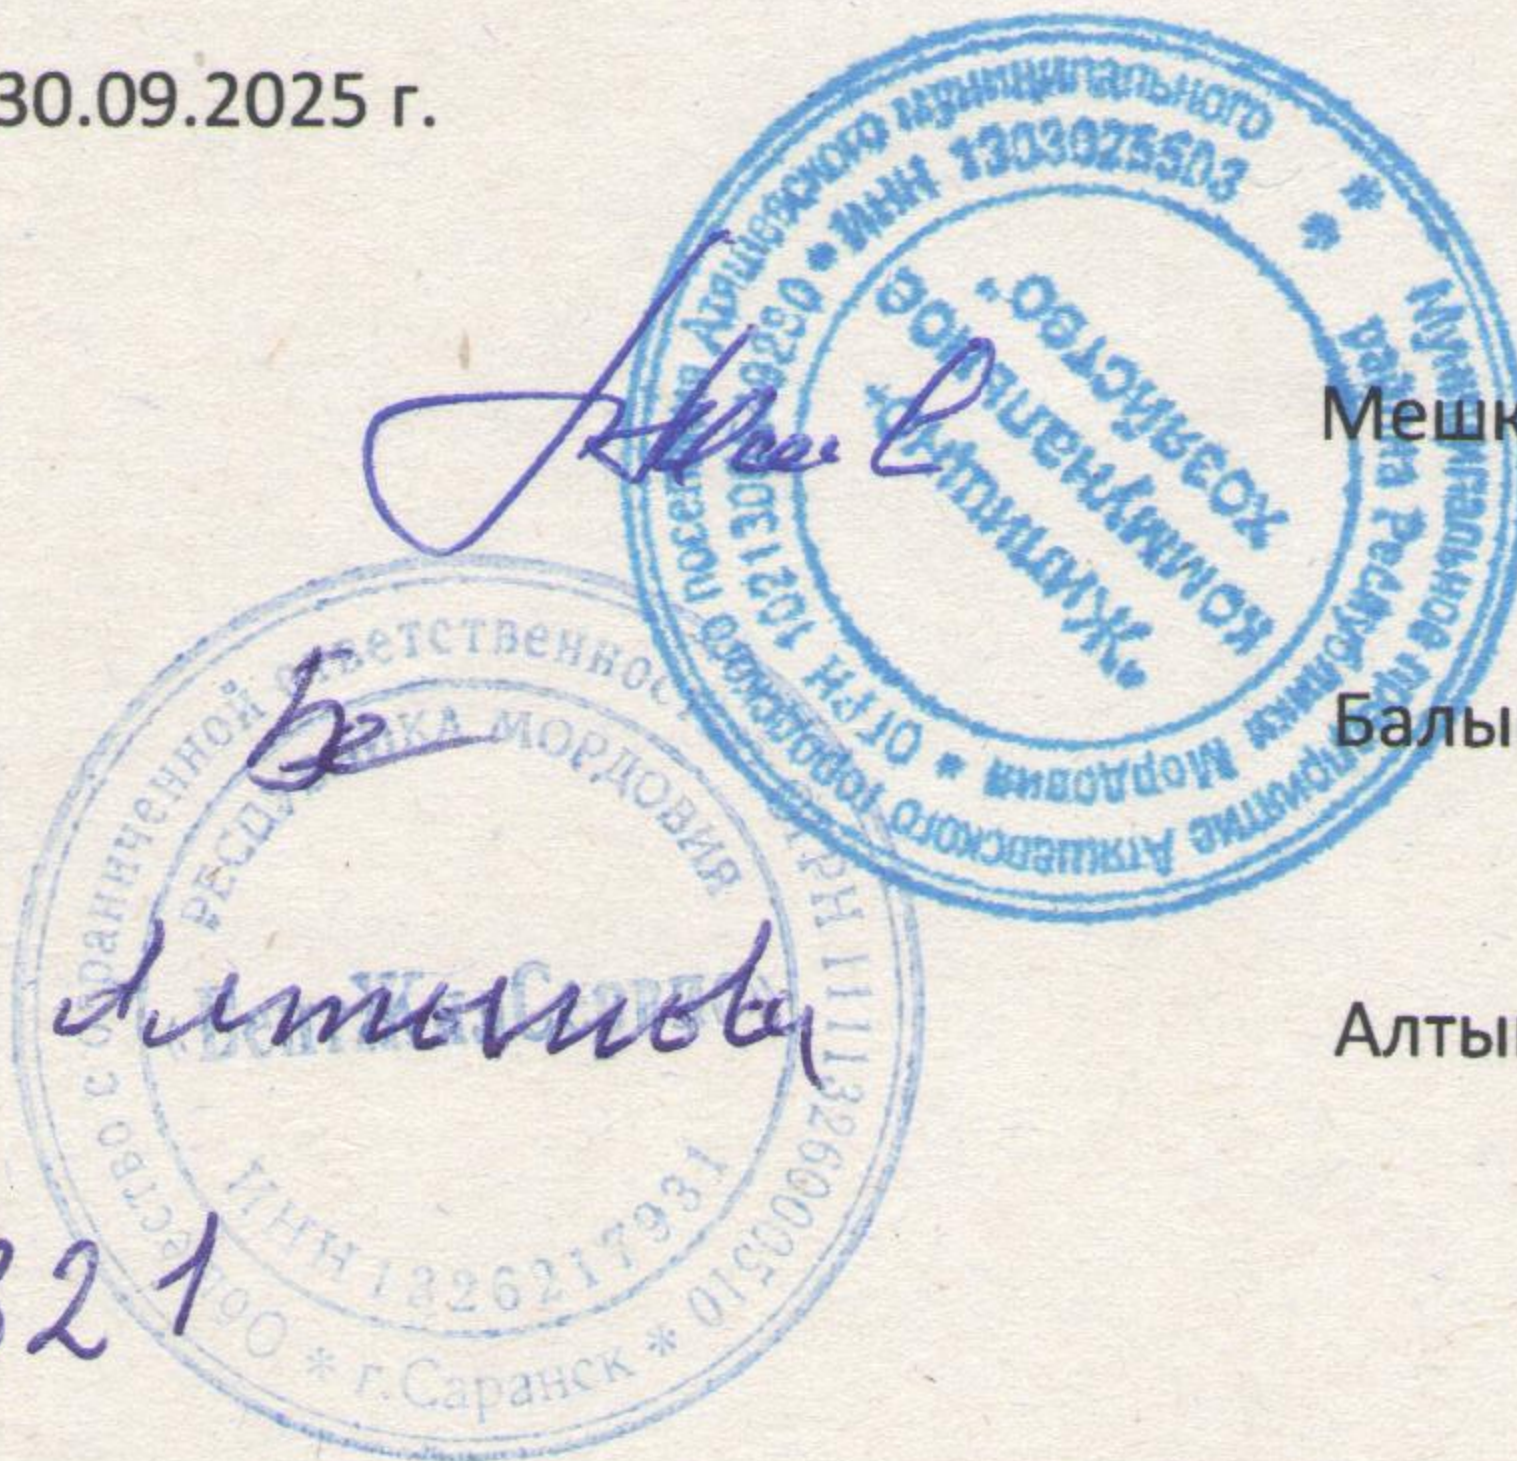

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 14

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер


Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

820

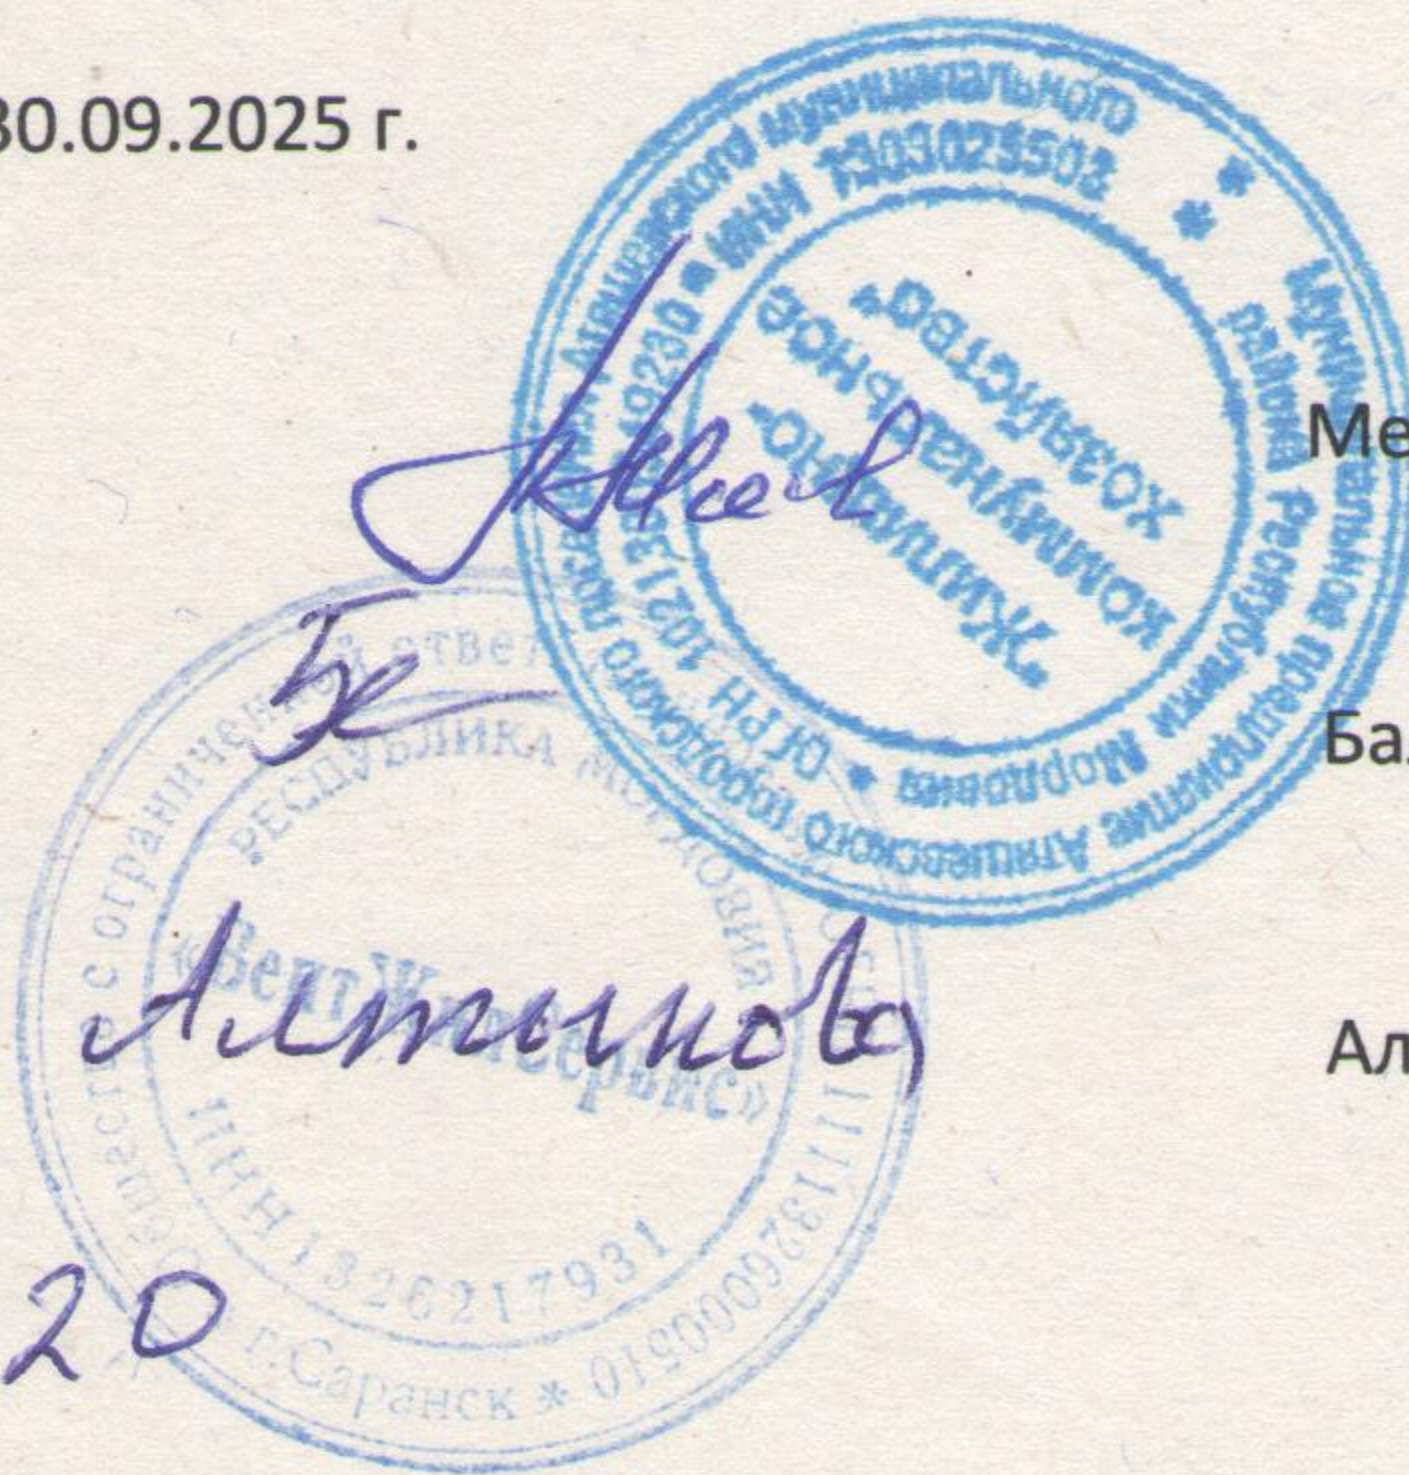

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 12

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

819



АКТ

технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 11

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

818



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 9

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за № **817**

АКТ

технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 8А

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер


Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

816

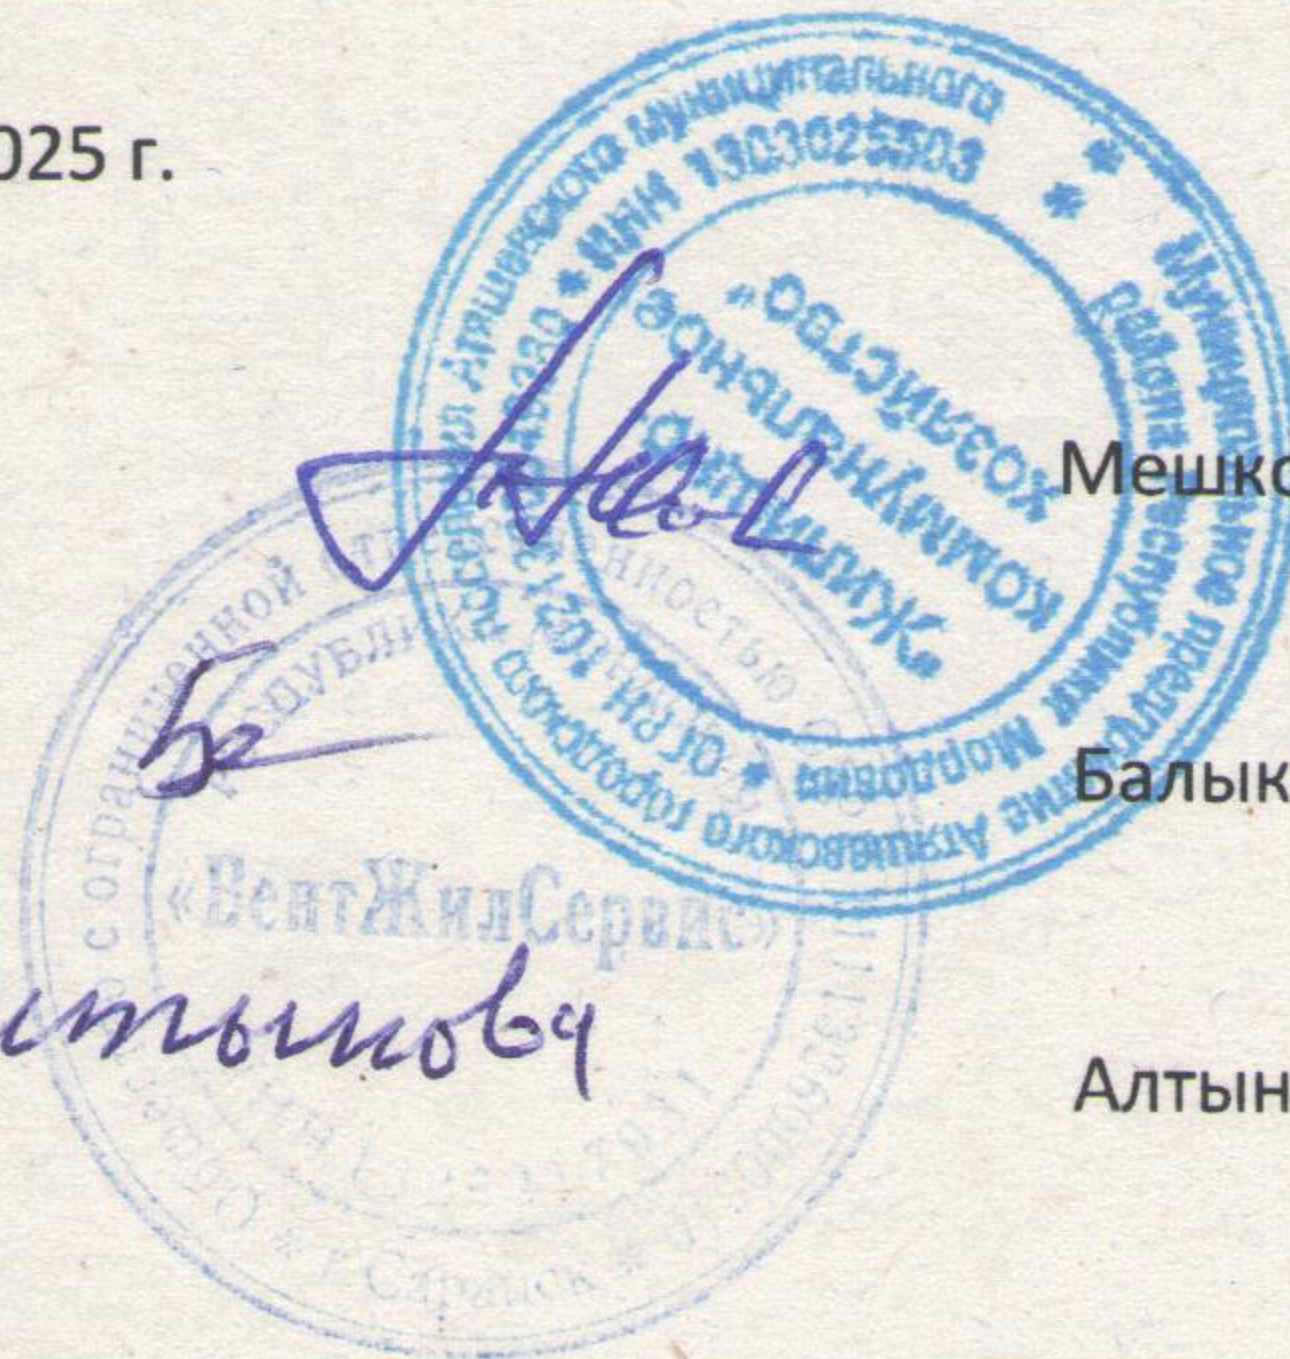

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 8

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.


Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

815

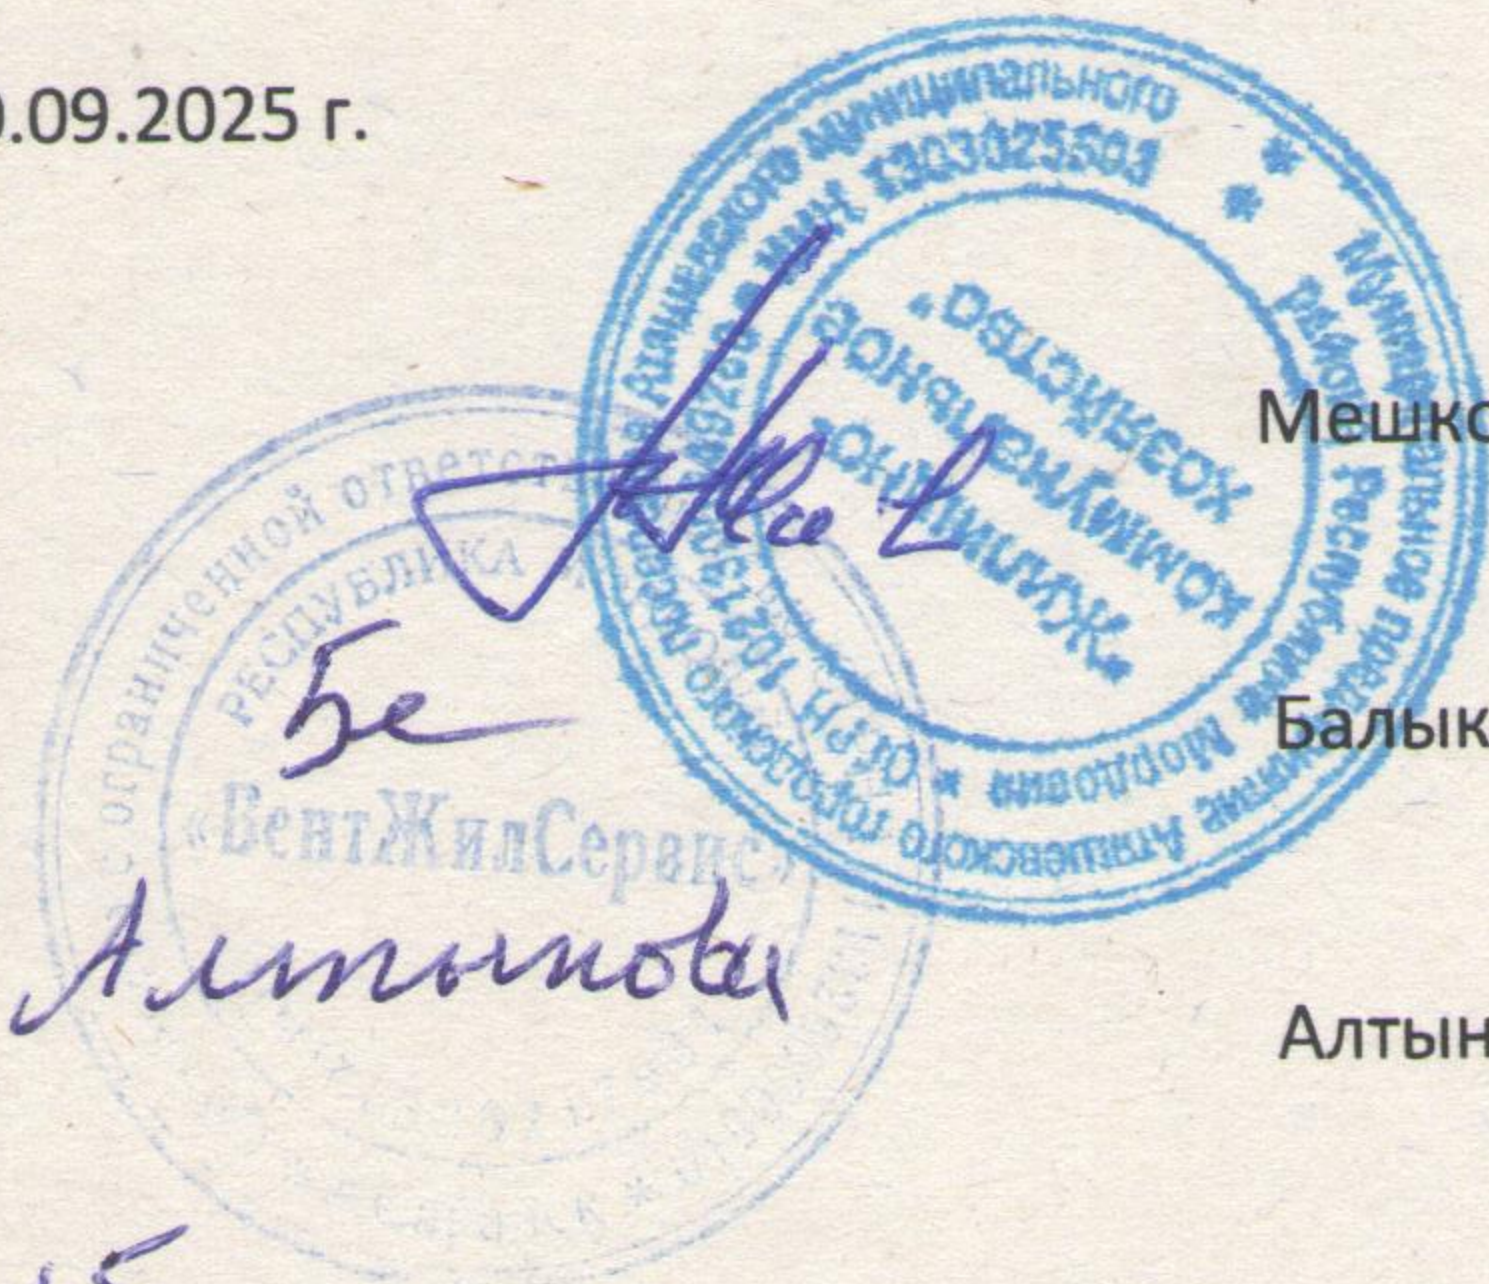

Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 7А

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за № 814



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 7

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

813



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 6Б

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

812

Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.



АКТ

технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 5

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

811



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 4

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер


Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

810

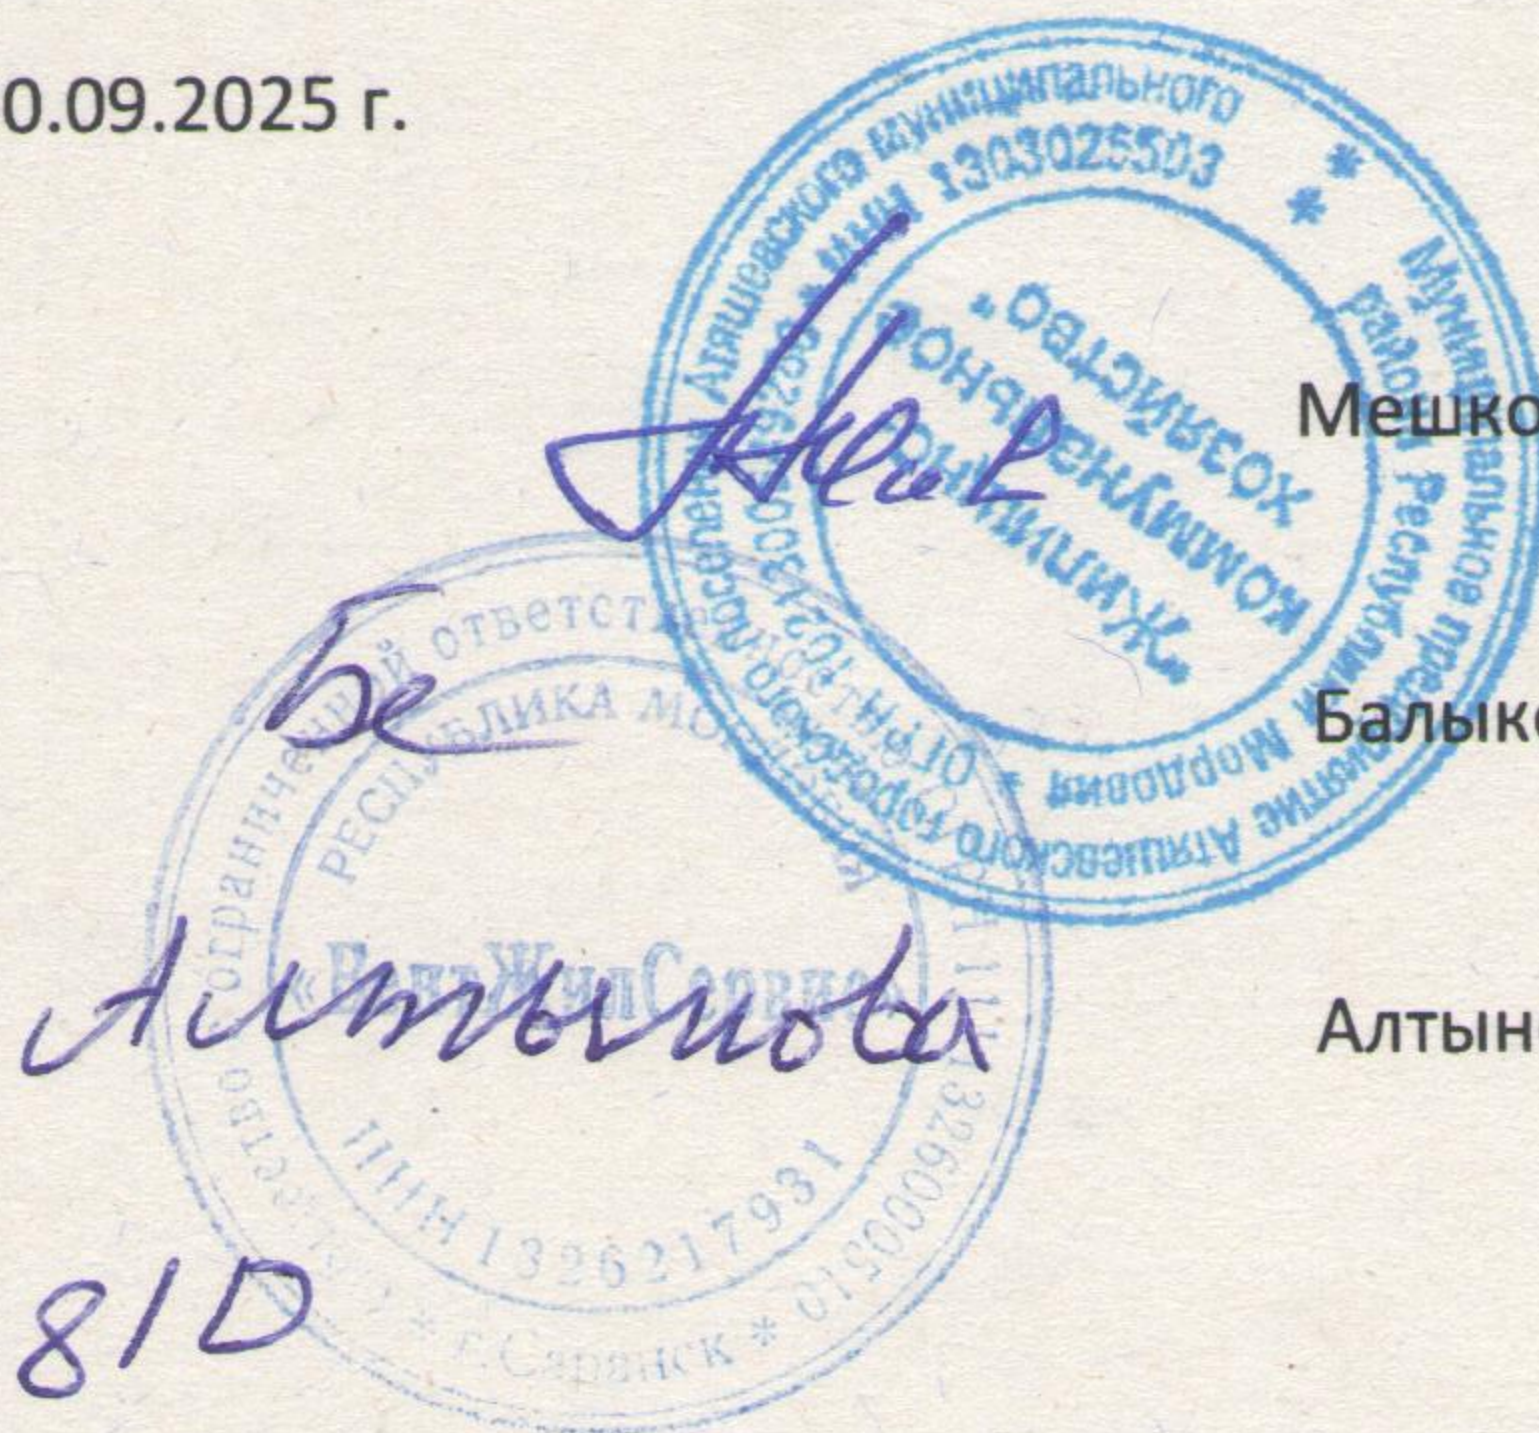

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 3

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер


Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

809

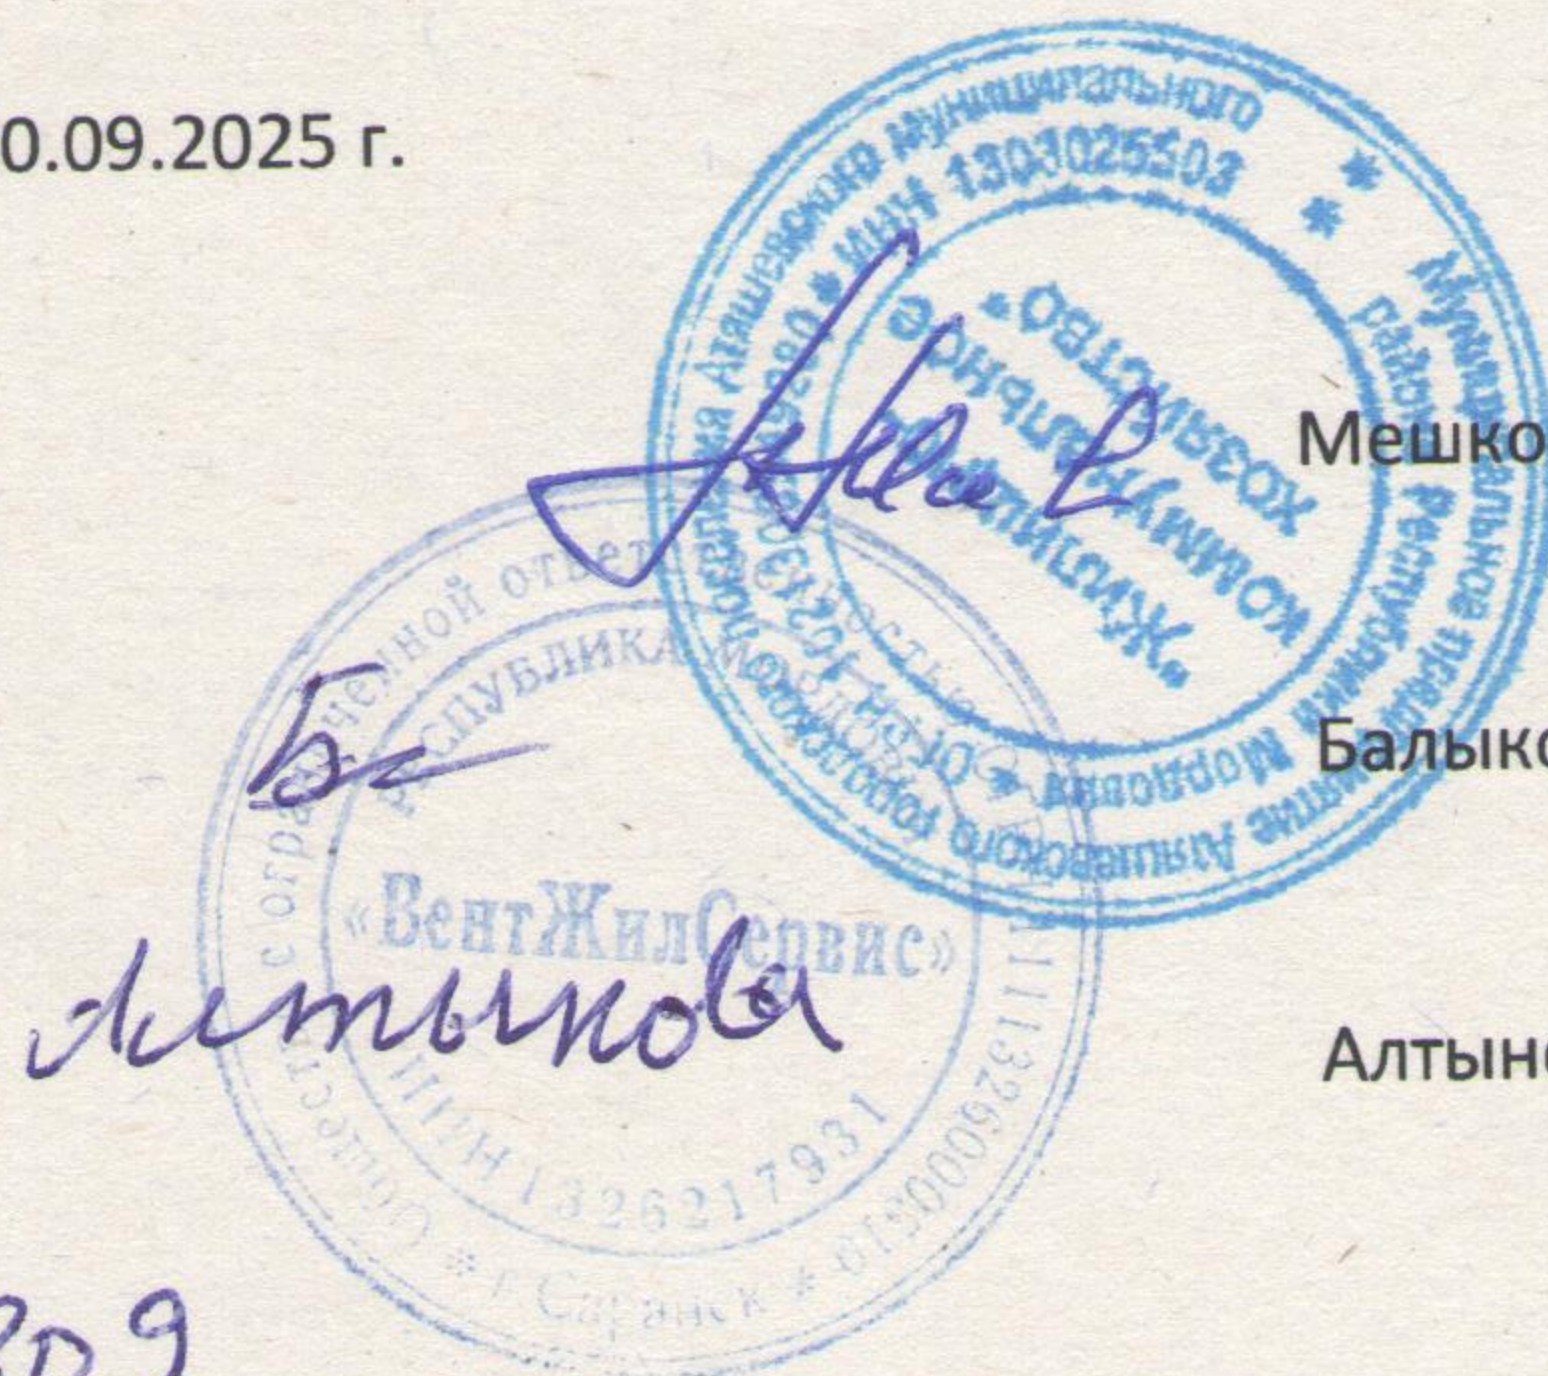

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 2

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

808



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-2 д. 1

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

807



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 31

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер


Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

806

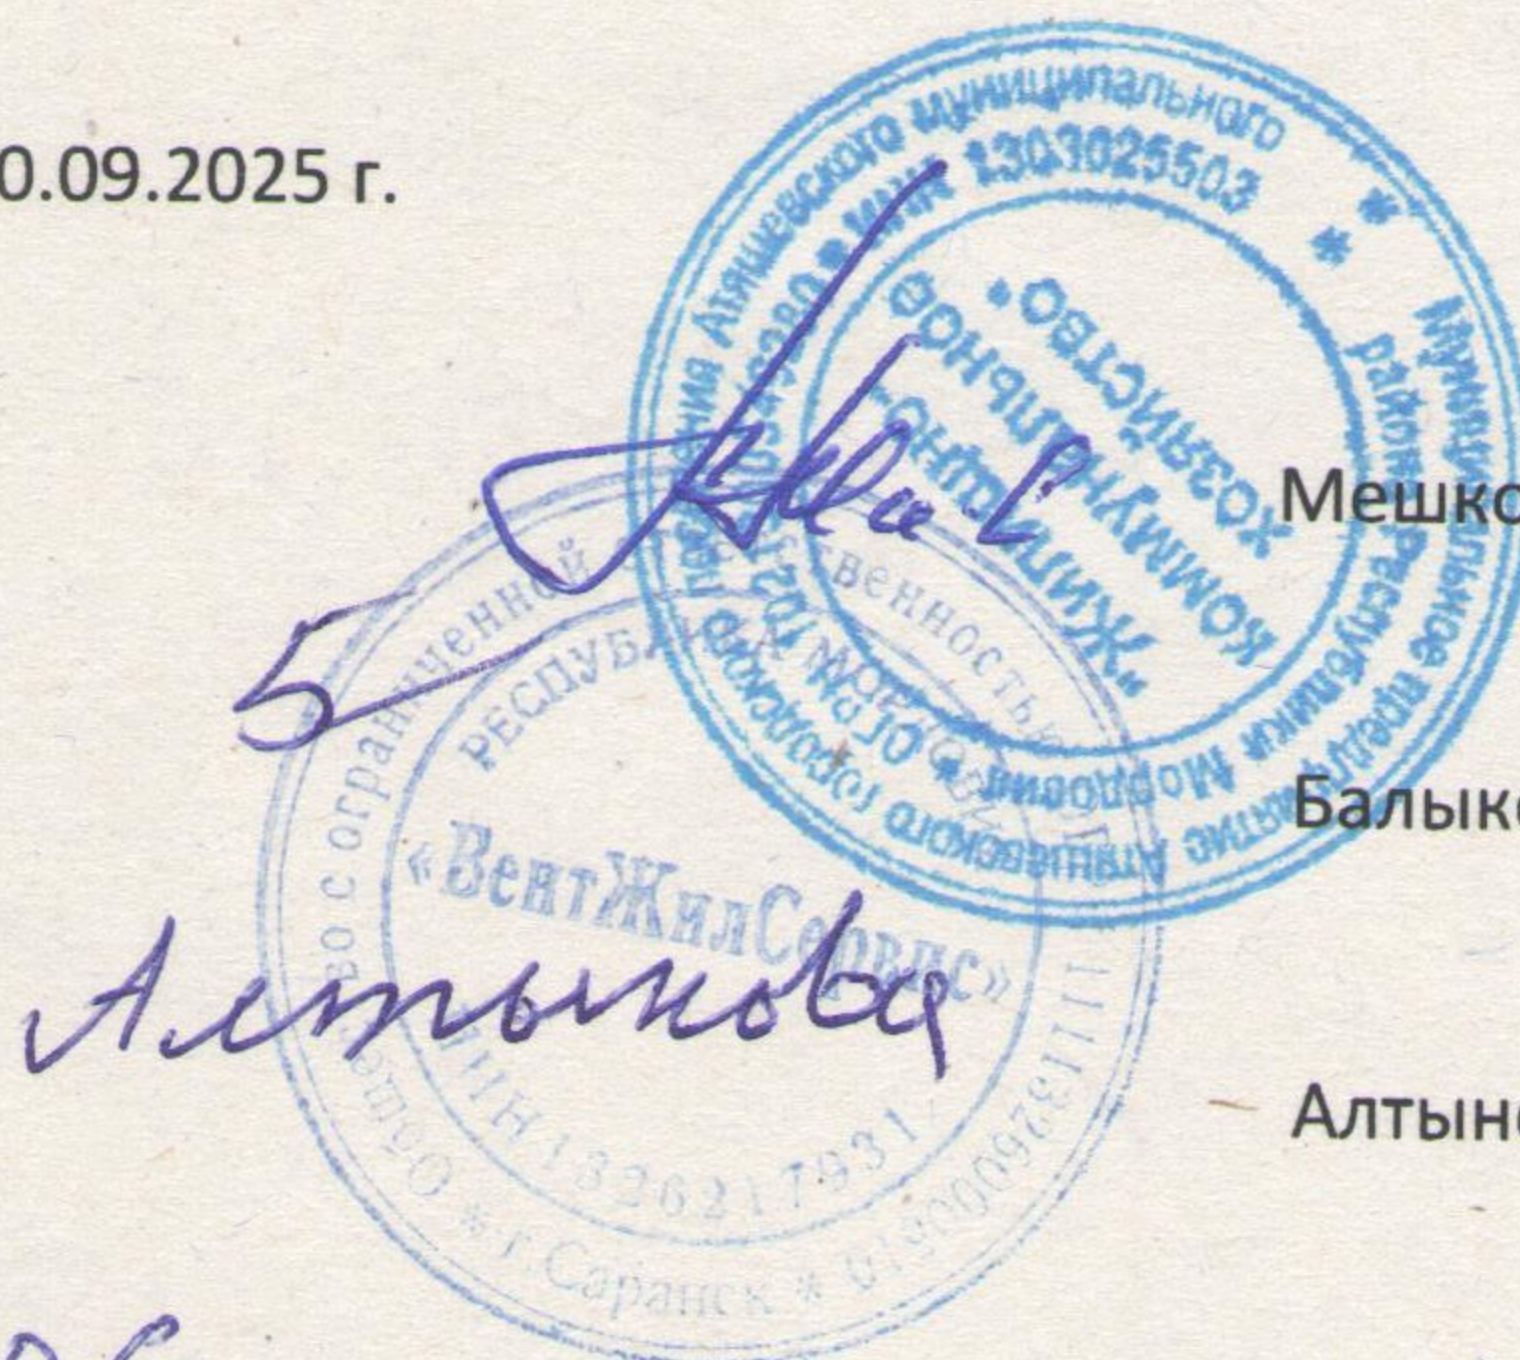

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 30

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

805



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 29

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

804



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

г. Саранск

30 июня 2025 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 28

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за № 803



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 27

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

802



АКТ

технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика Атяшевское МП ЖКХ, в лице директора Мешкова А.А., и представитель Подрядчика ООО «ВентЖилСервис», в лице директора Алтыновой Н. П., печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 26

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

801

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 25

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за № **800**



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 24

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

799

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 23

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

798



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 22

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

797



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 21

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за № **796**



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 20

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

795

Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 19

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

794



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 17

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор



Акт зарегистрирован за №

793

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 16

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.


Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

792

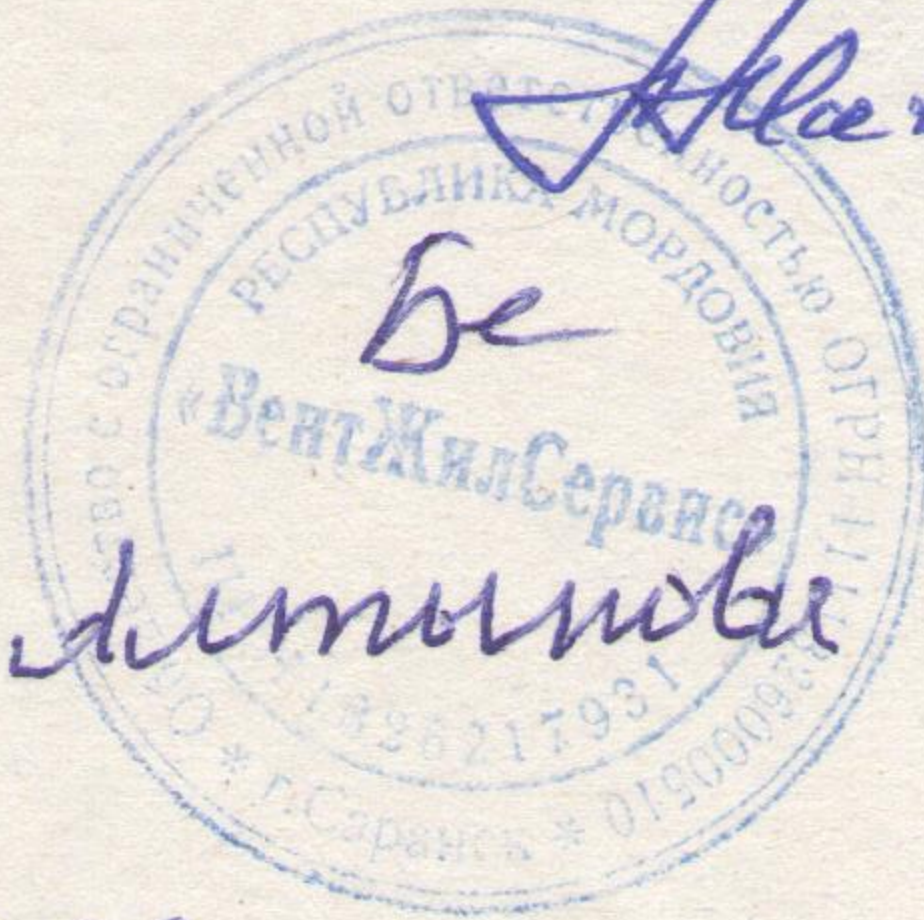

Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 15

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

791

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 14

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

790



АКТ

технического обследования вентиляционных каналов и дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 13

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

789



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 12

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

788

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 11

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

787



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 9

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 8

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

785



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 7

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

784



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер Балыков А. Н., удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 6

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНИП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 5

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за № **782**

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 4

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор



Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за № **781**

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 3

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Мешков А. А.

Представитель подрядчика
печник-контролер

Балыков А. Н.

Представитель подрядчика
директор

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за № **780**

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 2

Закключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор

Акт зарегистрирован за №

779



АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 1

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

778

АКТ
технического обследования вентиляционных каналов и
дымоходов

30 июня 2025 г.

г. Саранск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика **Атяшевское МП ЖКХ**, в лице **директора Мешкова А.А.**, и представитель Подрядчика **ООО «ВентЖилСервис»**, в лице **директора Алтыновой Н. П.**, печник – контролер **Балыков А. Н.**, удостоверение № 561/21у, произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствия засорений, установили плотность кладки и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Правила безопасности работ в газовом хозяйстве». Постановление Правительства РМ № 614 от 09.12.1999 г. «О мерах по повышению безопасности при эксплуатации дымоотводящих устройств по адресу:

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Микрорайон-1 д. 1А

Заключение: Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации согласно СНиП 42-01-2; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Пригодны к эксплуатации до 30.09.2025 г.

Представитель заказчика

Представитель подрядчика
печник-контролер

Представитель подрядчика
директор



Мешков А. А.

Балыков А. Н.

Алтынова Н. П.

Акт зарегистрирован за №

777

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымохода

«19» июня 2025 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

инженер Балыков А. Н.

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов и дымохода по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 26 квартира 3

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведен технический осмотр вентиляционного канала в туалете сечением 150x150 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Произведен технический осмотр вентиляционного канала в на кухне сечением 150x150 мм, канал заложен кирпичной кладкой со строительства жилого дома на уровне 1,2 м.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Рекомендации: смонтировать индивидуальный вентиляционный канал на кухне.

Заключение:

Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации. СНиП 42-01-2002; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Директор
ООО «ВентЖилСервис»

Инженер



Н.П. Алтынова

А. Н. Балыков

Акт зарегистрирован за №1987

М.П.